
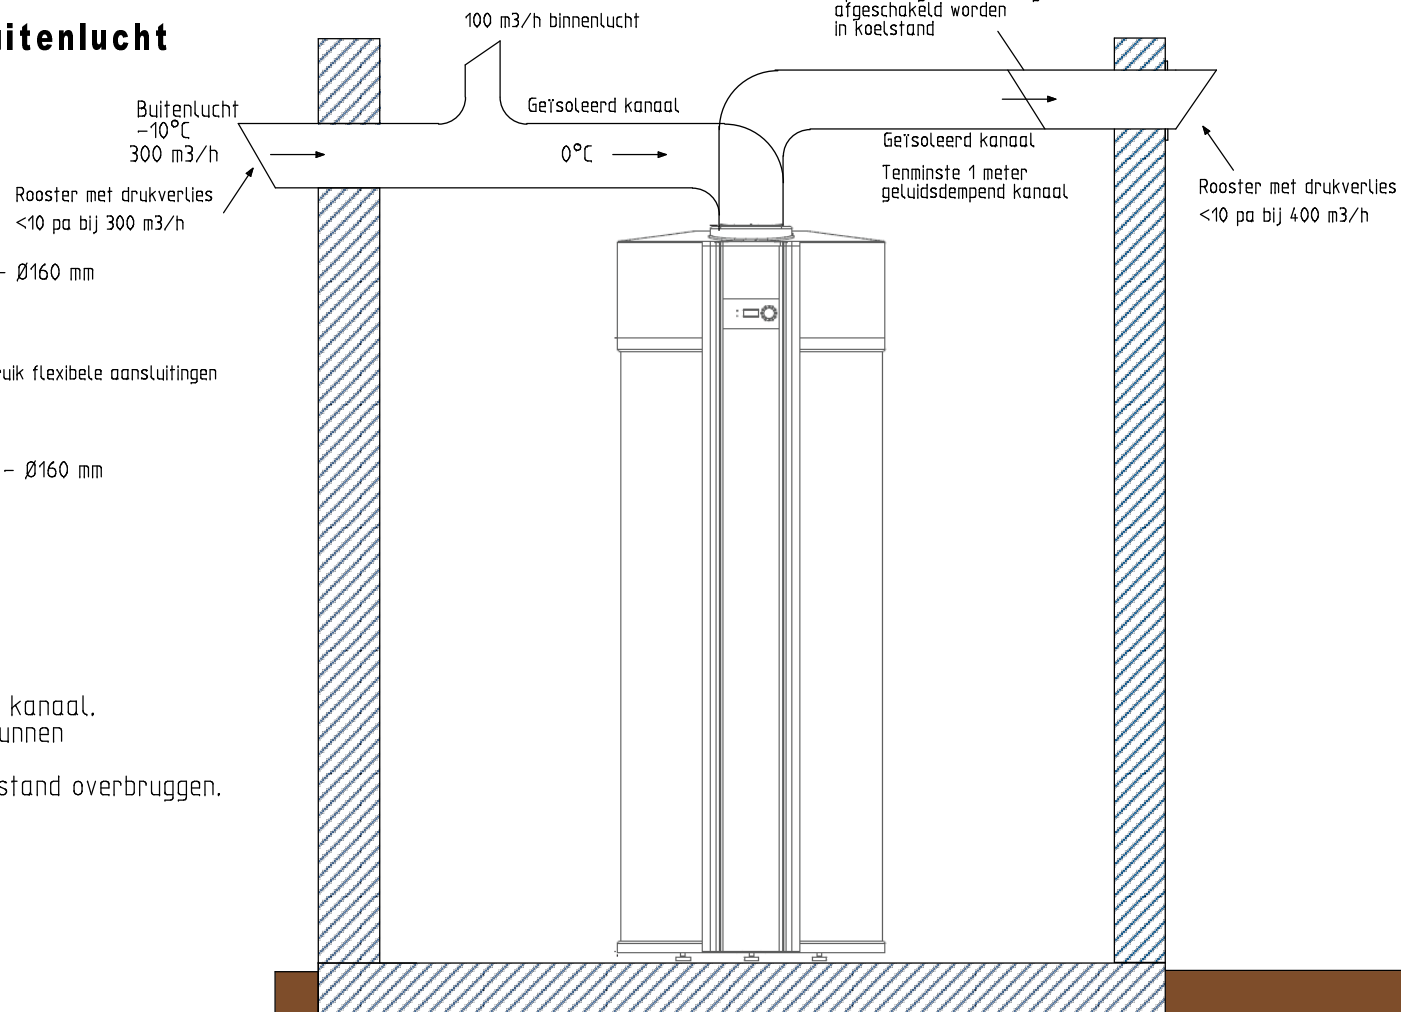


Installatie luchtkanalen Warmtepomp boiler bij directe buitenlucht

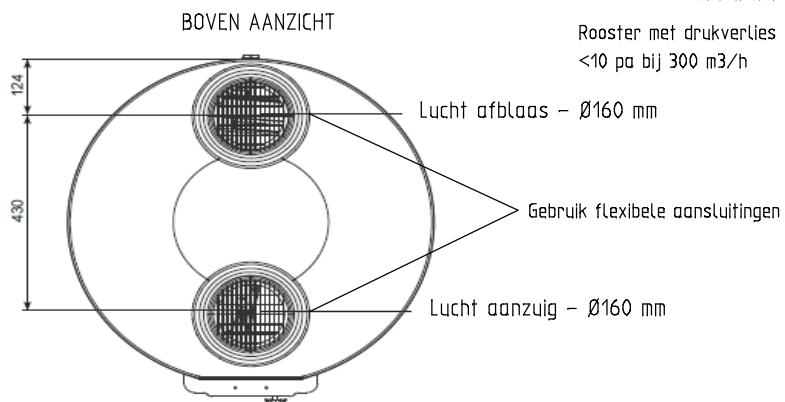

De kanaaldiameter hangt af van de weerstand in het kanaal.
Dit dient berekend te worden om de warmtepomp te kunnen
voorzien van 400 m³/h ingaande lucht.
De warmtepomp kan maximaal 70 Pa aan kanaalweerstand overbruggen.

Wanneer de maximale kanaaldruk overschreden wordt,
dient een externe drukgestuurde kanaalventilator
aangestuurd te worden.