


Installatie luchtkanalen Warmtepomp boiler in combinatie met grondbuis



De kanaaldiameter hangt af van de weerstand in het kanaal. Dit dient berekend te worden om de warmtepomp te kunnen voorzien van 400 m³/h ingaande lucht. De warmtepomp kan maximaal 70 Pa aan kanaalweerstand overbruggen.

Wanneer de maximale kanaal druk overschreden wordt, dient een externe drukgestuurde kanaalventilator aangestuurd te worden.

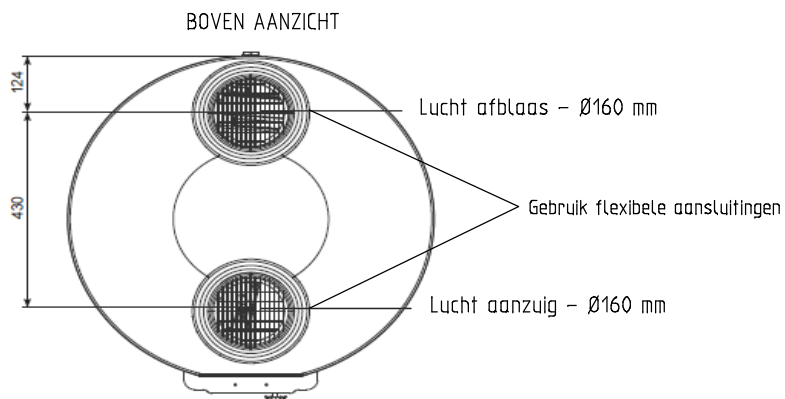